



S.R.L. CARRIERES DE PREALLE  
AISNE S/N  
6941 - HEYD (DURBUY)

## Fiche Technique

23 Derniers résultats au 09/10/2024

Page 1/2

### M2-2 2/8 Gravillons concassés calcaire lavé

**BENOR**

**Producteur :** CARRIERE DE PREALLE

**Péetrographie :** Mélange Calcaire (Préalles / Marenne)

**Elaboration :** Concassé

**Validité :** du 09/10/24 au 09/04/25

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

2

8

PTV 411

M2-2 2/8 Cb 1 f1.5 NG Gravillon conc.calc.lavé (26/03/2024)

|        | 0.063 | d/2<br>1 | d<br>2 | D/2<br>4 | D<br>8 | 1.4D<br>11.2 | 2D<br>16 | FI    |
|--------|-------|----------|--------|----------|--------|--------------|----------|-------|
| V.S.S. | 1.5   | 5        | 20     | 55       | 99     | 100          | 100      | 25.00 |
| V.S.I. | 0.0   | 0        | 0      | 20       | 85     | 98           | 100      | 0.00  |

### Partie informative

*Résultats de production*

du 03/04/24 au 03/10/24

|                     | 0.063 | 1  | 2  | 4  | 8  | 11.2 | 16  | FI    |
|---------------------|-------|----|----|----|----|------|-----|-------|
| Maximum             | 0.5   | 3  | 14 | 48 | 97 | 100  | 100 | 21.18 |
| Xf-1.44xEcart-types | 0.4   | 3  | 13 | 44 | 97 | 100  | 100 |       |
| Moyenne Xf          | 0.1   | 2  | 9  | 38 | 96 | 100  | 100 | 18.43 |
| Xf-1.44xEcart-types | 0.0   | 1  | 6  | 31 | 95 | 100  | 100 |       |
| Minimum             | 0.0   | 1  | 5  | 29 | 95 | 100  | 100 | 14.93 |
| Nombre de résultats | 23    | 23 | 23 | 23 | 23 | 23   | 23  | 7     |
| Dernière valeur     | 0.2   | 2  | 10 | 40 | 97 | 100  | 100 | 19.34 |

411-BENOR-4151

EN 12620: 2/8 GC85/20  
EN 13242: 2/8 GC80-20 GTC20/17.5  
EN 13043: 2/8 GC85/20 G20/17.5

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Pour le Benor: Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Mélange de calcaires de Préalles (4151/411) et de Marenne (4142/411 - MAX 20 %)

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.67 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.61 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.75 Mg / m<sup>3</sup>)

Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.72 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.67 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.81 Mg / m<sup>3</sup>)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.81% (LI : 0.4% - LS : 1 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE : 45



S.R.L. CARRIERES DE PREALLE  
AISNE S/N  
6941 - HEYD (DURBUY)

## Fiche Technique

23 Derniers résultats au 09/10/2024

Page 2/2


### M2-2 2/8 Gravillons concassés calcaire lavé

BENOR

**Producteur :** CARRIERE DE PREALLE

**Péetrographie :** Mélange Calcaire (Préalé / Marenne)

**Elaboration :** Concassé

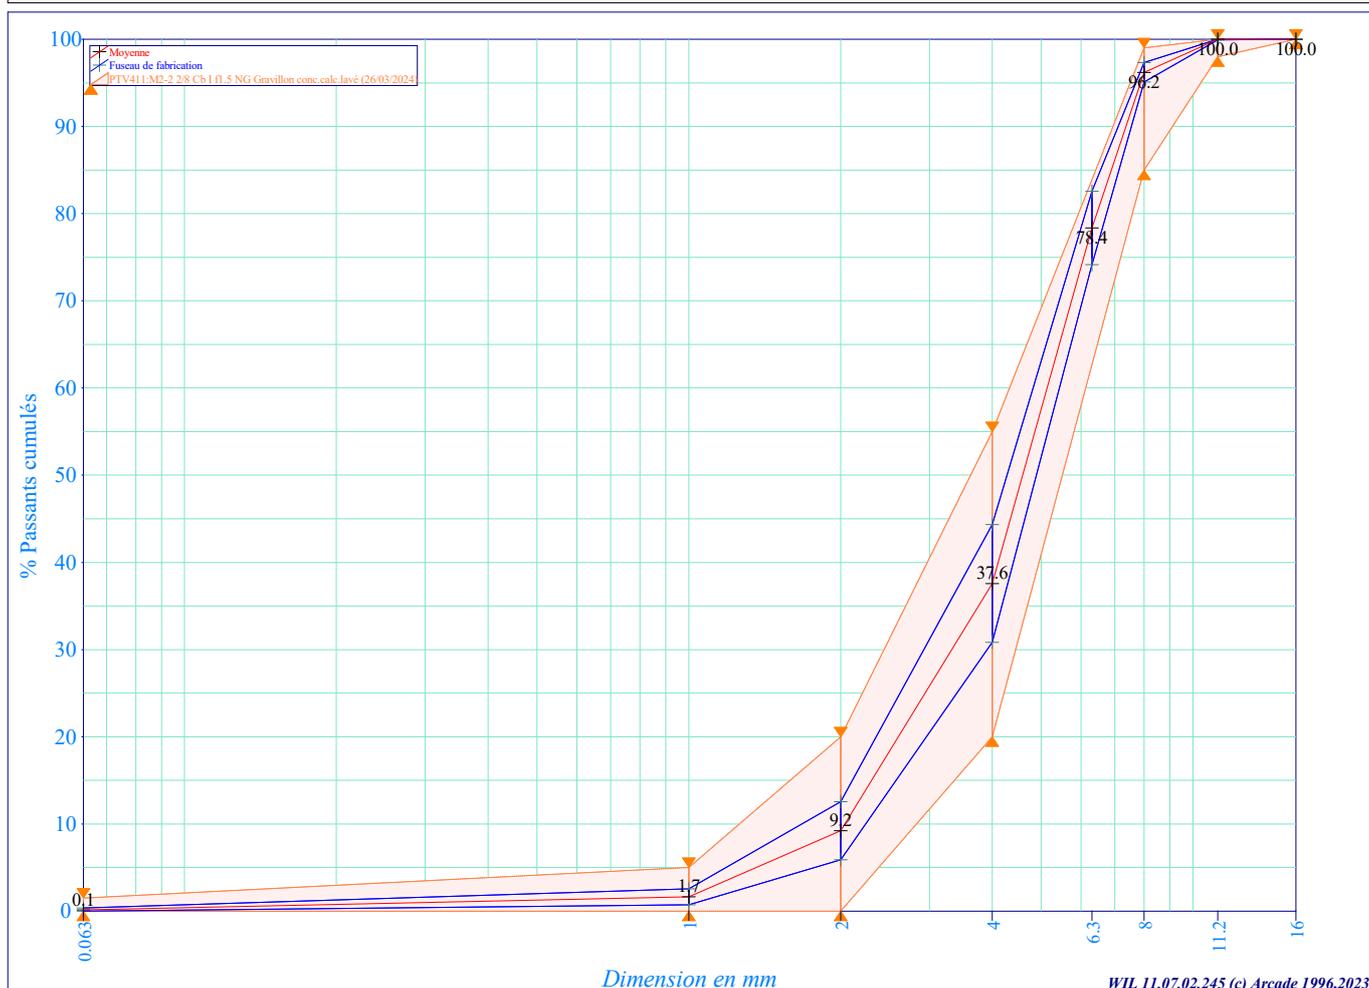

411-BENOR-4151

EN 12620: 2/8 GC85/20  
EN 13242: 2/8 GC80-20 GTC20/17.5  
EN 13043: 2/8 GC85/20 G20/17.5

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Pour le Benor: Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Mélange de calcaires de Préalé (4151/411) et de Marenne (4142/411 - MAX 20 %)

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.67 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.61 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.75 Mg / m<sup>3</sup>)

Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.72 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.67 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.81 Mg / m<sup>3</sup>)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.81% (LI : 0.4% - LS : 1 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE : 45